取扱説明書

CM276A-JP

ネットワーク機器用　ケーブル管理クリップ

製品番号: CMBRC5、CMBRC5E

©Panduit Corporation Japan Branch



CMBRC5



CMBRC5E

ケーブル収容本数
（Cat5Eケーブル）

CMBRC5	24
CMBRC5E	48

※CMBRC5とCMBRC5Eの取り付けには、5ユニット分のスペースが必要です。

ラックへの取り付け

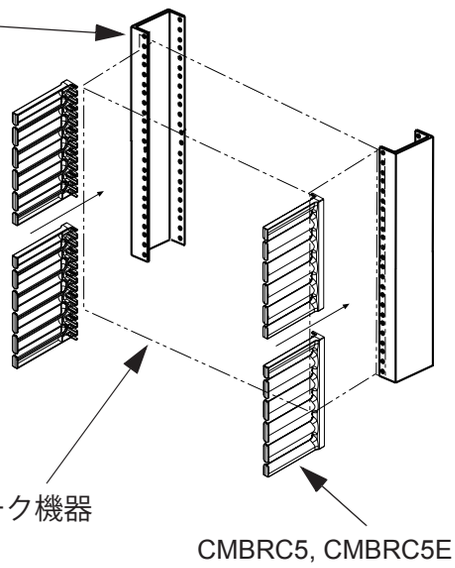

ネットワーク機器に取り付けられているネジを用いて、CMBRC5またはCMBRC5Eをラックに取り付けます。ネジを緩め、ケーブル管理クリップの端をネジ山の下にはめ込み、再びネジを締めます。

ネットワーク機器から管理クリップへケーブル配線する際には、ケーブルの曲げ半径を適切に保つために、以下のいずれかの方法をお奨めします。

方法1：ネットワーク機器からのケーブルのうち、半分を水平に管理クリップのフィンガーに通し、水力経路に配線します。残りの半分を逆側に水平に流します。

方法2：全てのケーブルを一方向に水平に管理クリップのフィンガーに通し、垂直経路に配線します。

方法1

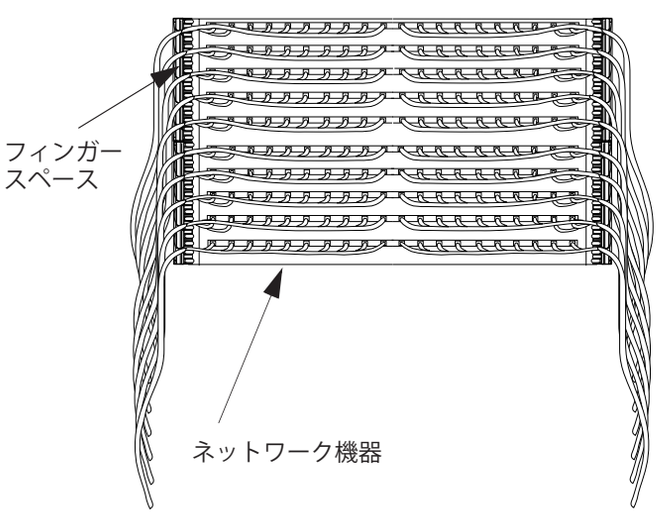

方法2

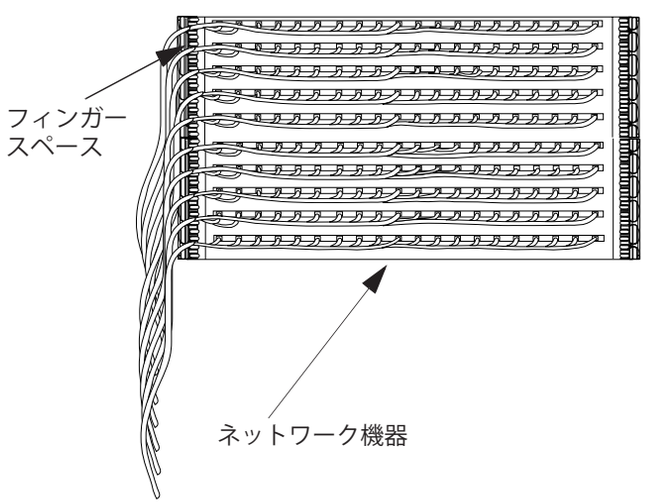

版	制定	作成	承認
A	2007年11月9日	久保	今野